


PRZEKRÓJ D-D

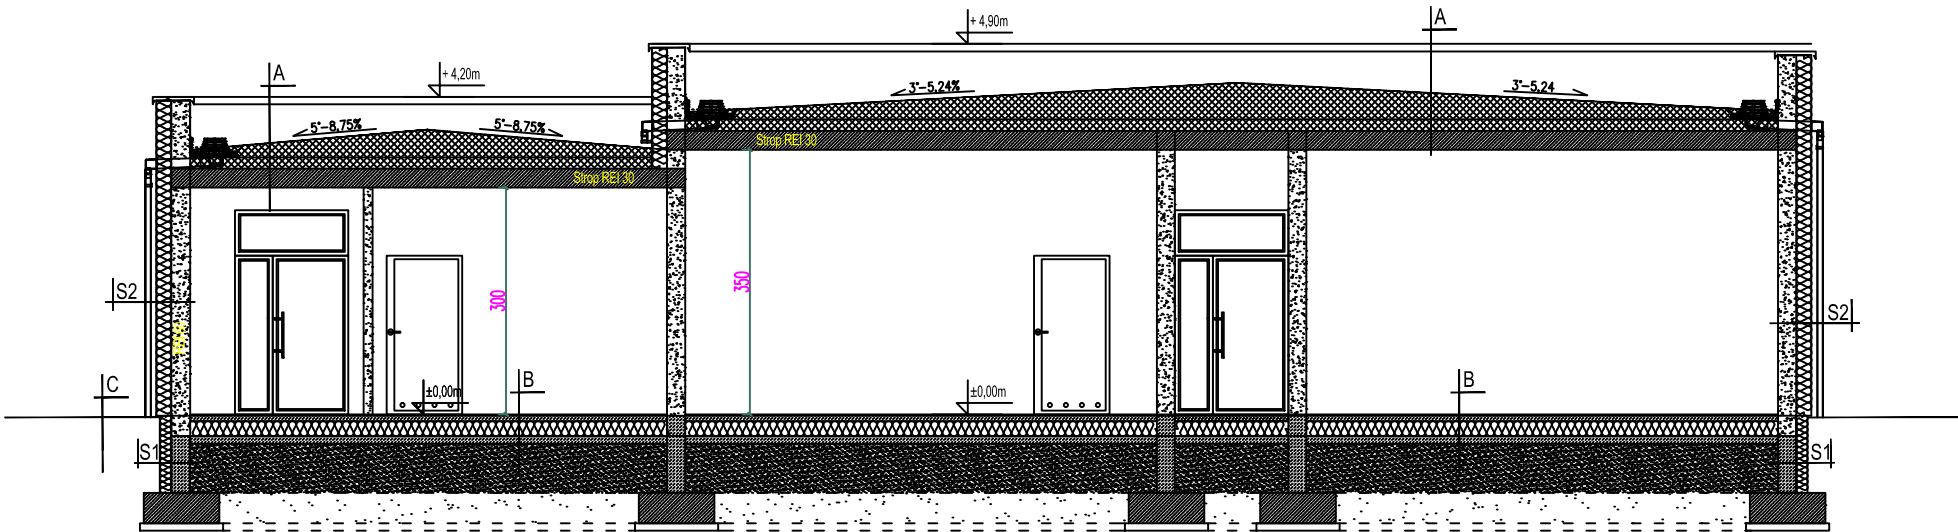

|   |   |
|---|---|
| A | PAPA NAMERZCHNIOWA                                    |
|   | PAPA PODKŁADOWA                                       |
|   | WARSTWA SPADKOWA Z WEŁNY MG WYBRANEGO SYSTEMU-KLEJONA |
|   | OOCIEPLENIE Z WEŁNY SKALNEJ MIN. 20cm KLEJONA         |
|   | PAPA PAROIZOLACYJA SAMOPRZYLEPNA ROCKFOL SK           |
|   | KONSTRUKCJA STROPU – ŻELBETOWA                        |
|   | TYNK WAP-CEM KAT. III GR. 1.5cm                       |

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| C | KOSTKA POLBROKOWA GR. 6cm       |
|   | PODSYPKA CEMENTOWA GR. 5cm      |
|   | PODOBUDOWA Z TŁUCZNIWA GR. 10cm |
|   | PODSYPKA PIASKOWA ZAGĘSZCZONA   |
|   | O STOPNIA Id=0.90               |

|   |  |
|---|--|
| B | GRES/WYKŁADZINA PVC (W ZALEŻNĄ OD POMIESZCZENIA) |
|   | WYLEWKA BETONOWA GR. 7-8cm                       |
|   | IZOLACJA FOLIA PE 1x0.3mm                        |
|   | STYROPIAN EPS-100 GR. 2x10cm                     |
|   | STYROPIAN EPS-100 GR. 2x10cm                     |
|   | IZOLACJA FOLIA PE 1x0.3mm                        |
|   | PODKŁAD BETONOWY (C8/10) GR. 10cm                |
|   | PODSYPKA PIASKOWA ZAGĘSZCZONA                    |
|   | O STOPNIA Id=0.90                                |
|   | GRUNT RODZIMY NOŚNY                              |

|    |  |
|----|--|
| S1 | ZASYPKA PIASKOWA                               |
|    | ZAPRAWA TYNKARSKA GRAMAPLAST / FOLIA KUBEŁKOWA |
|    | IZOLACJA PIONOWA 2x DYSPERBIT                  |
|    | STYRODUR GR. 15cm Z SIATKĄ NA KLEJU            |
|    | IZOLACJA PIONOWA 2x DYSPERBIT                  |
|    | SCIĄNA Z PUSTAKÓW FUNDAMENTOWYCH GR. 24cm      |
|    | IZOLACJA PIONOWA 2x DYSPERBIT                  |

|    |   |
|----|---|
| S2 | TYNK MINERALNY CIENKOWARSTWOWY / PŁYTKA KLINKEROWA  |
|    | IZOLACJA Z WEŁNY SKALNEJ GR. 20cm Z SIATKĄ NA KLEJU |
|    | SCIĄNA Z PUSTAKÓW GAZOBETONOWYCH GR. 24cm           |
|    | TYNK WAP-CEM KAT. III GR. 1.5cm                     |

|   |                       |
|---|-----------------------|
| KONSPEKT TECHNICZNY Z ZAKRESU OCHRONY PPOŻ.                 |                       |
| ROZBUDOWA BUDYNKU ZEPÓŁU SZKÓŁ W BORZYTUCHOMIU              |                       |
| OBJEKT:   |                       |
| Budulec Zespołu Szkół w Borzytuchomiu                       |                       |
| ul. Szkolna 1, m. Borzytuchom, Obr. Borzytuchom , Dz. nr 55 |                       |
| INWESTOR: Gmina Borzytuchom,                                |                       |
| ul. Zwycięstwa 56,  |                       |
| 77-141 Borzytuchom  |                       |
| PROJEKTOWAŁ:  | TYTUS KUBIŃSKI        |
| opracowanie: INŻ. KRZYSZTOF SUKCEPANOWSKI                   | PRZEKRÓJ D-D          |
| opracowanie: MGR INŻ. LUCJA KANGORSKI                       |                       |
| DATA OPRACOWANIA: GRUDZIEŃ 2021r.                           | skala 1:100 NR DYS 10 |